

MELO

VITALCOMBI

aumenta il diametro del tronco nei nuovi impianti

Prova indipendente condotta in Trentino Alto Adige

Impianto: Golden Delicius, anno 2015 e 2016.

Obiettivo:

Determinazione dell'accrescimento medio del diametro del tronco durante la stagione.




TESI:

1. VITALCOMBI 10 l/ha x 3 volte
2. testimone: solo acqua

3 applicazioni sia il 1° che il 2° anno:

- impianto
- dopo 20 giorni
- dopo 40 giorni

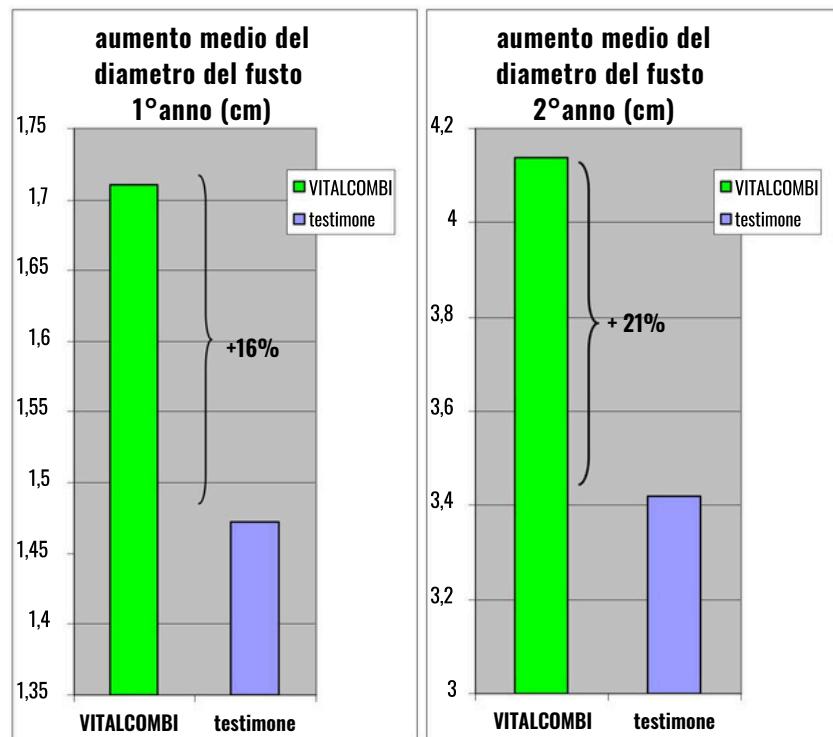

RIASSUNTO:

VITALCOMBI ha migliorato l'accrescimento del fusto nei nuovi impianti di melo.

VITALCOMBI è efficace, naturale e migliora le caratteristiche biologiche del terreno.